



**Messwerte Radon-Monitor REWE (AG 2344) im Zeitraum Dezember 2018 - April 2019**  
**Projekt-Nr. 114049 Rheingönheim**

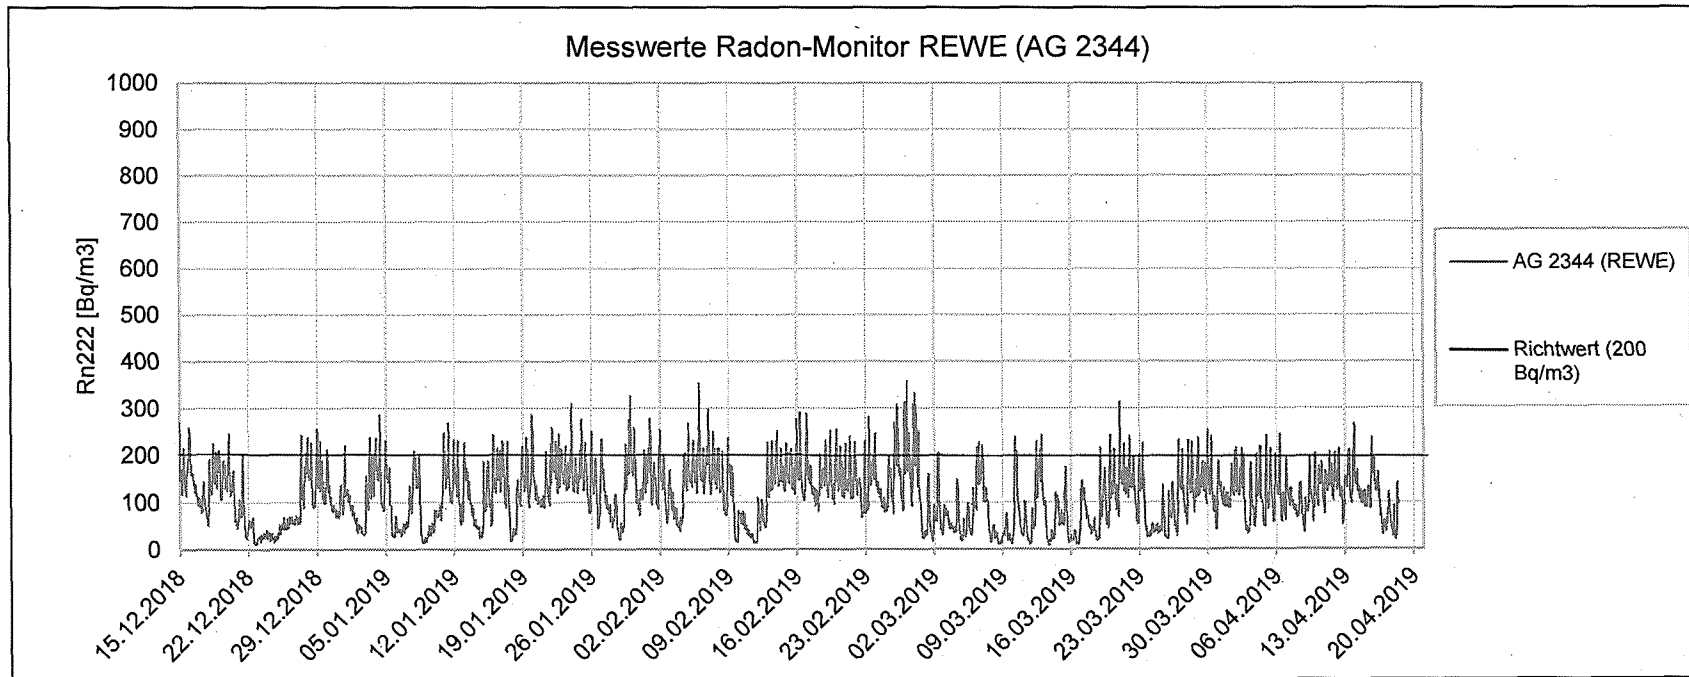

Min	8	Bq/m3	Betrieb Lüftung:	245	[h]	Mittelwert	114	Bq/m3
Max	358	Bq/m3	Durchschnitt:	1,96	[h/d]	Median	115	Bq/m3

**Messwerte Radon-Monitor REWE (AG 2344) im Zeitraum August bis Dezember 2018**  
**Projekt-Nr. 114049 Rheingönheim**

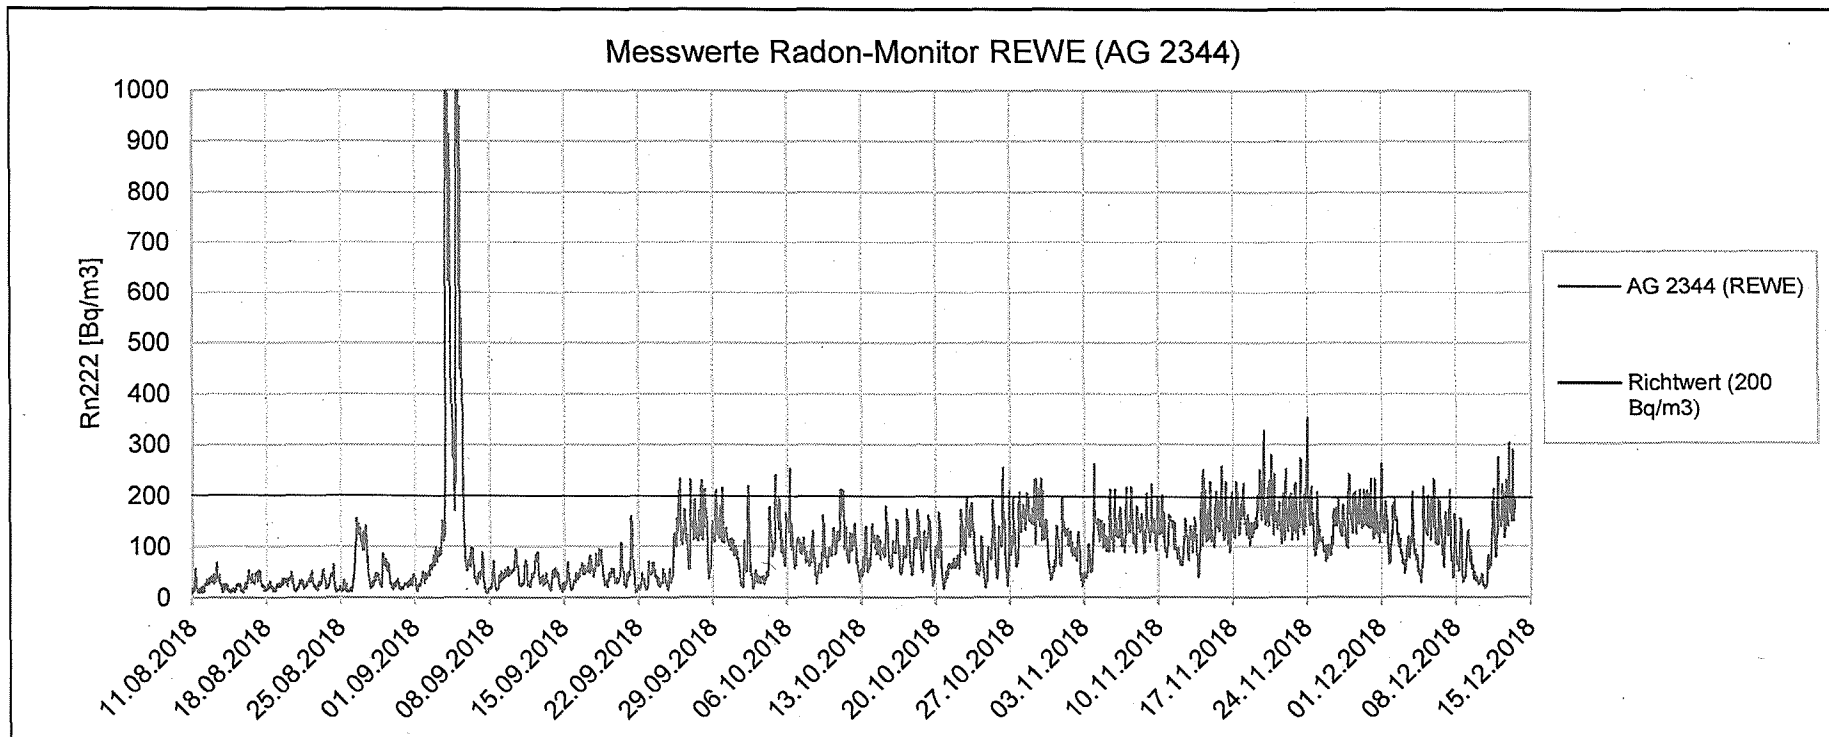

Min	7	Bq/m3
Max	1760	Bq/m3

Betrieb Lüftung: 156 [h]  
 Durchschnitt: 1,26 [h/d]

Mittelwert	99	Bq/m3
Median	86	Bq/m3